




PLAN DU RÉSEAU BT PROJETÉ - QUARTIER AL AMAL - COMMUNE D'AÏN ATLAS

Réf. PL-01 – Annexe au DAO AO-2026-014 – Échelle indicative 1/2000 – Indice B du 20/10/2026

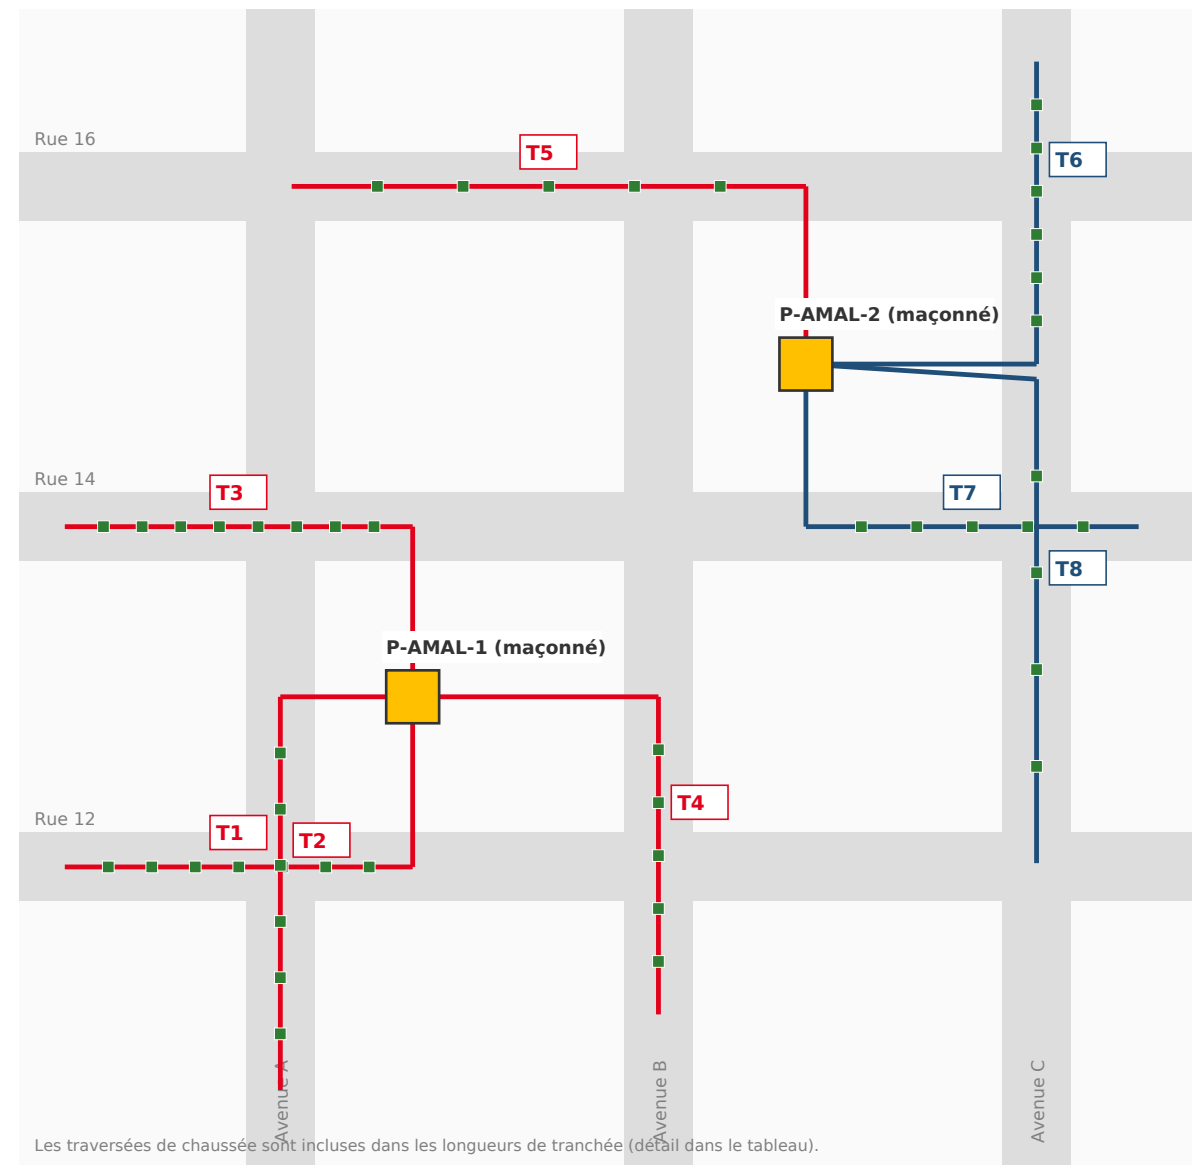

Légende

- Câble BT Alu 3x150+70 mm² projeté
- Câble BT Alu 3x95+50 mm² projeté
- Poste HTA/BT maçonné projeté (2)
- Coffret de branchement et de comptage

Récapitulatif de l'avant-métré

Tronçon	Poste	Tranch. ml	Trav. ml	Câble mm ²	Câble ml	Coffrets
T1	P-AMAL-1	280	20	3x150+70	290	7
T2	P-AMAL-1	240	15	3x150+70	250	6
T3	P-AMAL-1	310	20	3x150+70	320	8
T4	P-AMAL-1	230	15	3x150+70	240	5
T5	P-AMAL-2	190	10	3x150+70	200	5
T6	P-AMAL-2	220	15	3x95+50	230	6
T7	P-AMAL-2	200	15	3x95+50	210	5
T8	P-AMAL-2	190	10	3x95+50	200	4
Total		1 860	120		1 940	46

Câble 3x150+70 : 1 300 ml | Câble 3x95+50 : 640 ml
Tranchée sous trottoir (hors traversées) : 1 740 ml
Traversées de chaussée : 120 ml
Réfection de trottoir (largeur 0,50 m) : 870 m²
Réseau BT existant à déposer : 1 880 ml
Boîtes de jonction : 24 | Extrémités BT : 16
Coffrets de branchement : 46 | Postes maçonnés : 2

Gérance fictive Atlas Distribution

Division Travaux Réseaux – Bureau d'études
Dessiné : K. AMRANI – Vérifié : N. EL OUAZZANI (personnes fictives)
Levé topographique : TOPO-CONSEIL MAROC (06/2026)
Données fictives – usage pédagogique